


Z788R..

Jeu de modification pour pompes aspirantes pour la récupération du gaz SF₆ < 1 mbar

En cas où les unités mobiles ne seraient pas votre choix préféré il est possible d'installer des pompes aspirantes dans les groupes de service déjà existantes pour être en mesure de récupérer le gaz selon la norme IEC 62271-4.

Si vous avez besoin d'informations détaillées nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir les données suivantes:

- Type
- Année de construction
- Numéro de commission
- Heures de travail

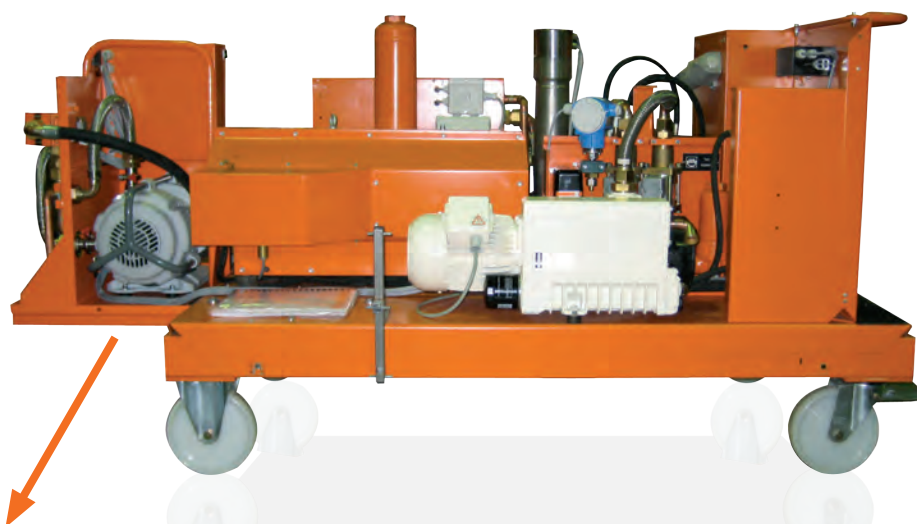

Jeu de modification pour la récupération
du gaz (pompe aspirante) < 1 mbar